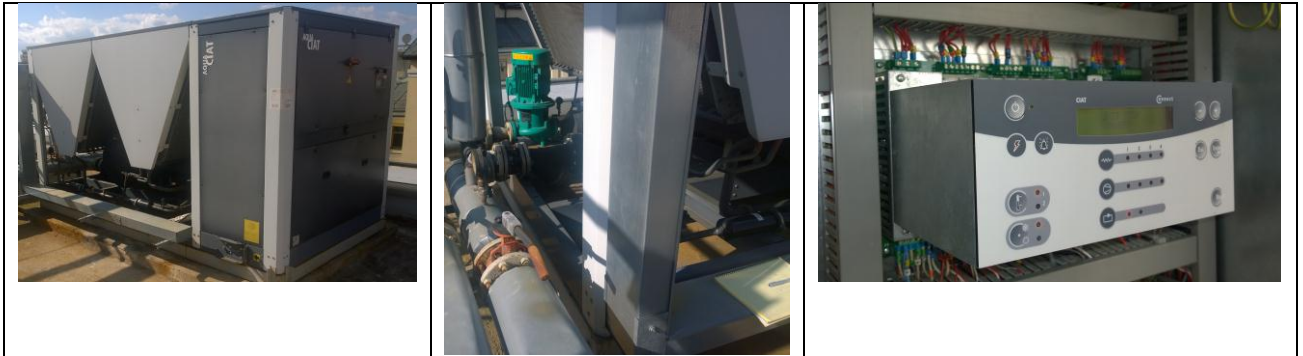


**ООО «ВЕНКОН-СЕРВИС»**

117452, Москва, Балаклавский пр-т, д.28Б, стр.1

Тел./Факс: +7 (495) 230-0205

vencon@mail.ruwww.helioterm.ru**Складской номер****02-2016****Основная информация по оборудованию**

Производитель	CIAT (Франция)
Модель	LDH 900 Z
Год выпуска	2002
Тип компрессора	Scroll
Тип хладагента	R 407c
Комплектация	Чиллер, циркуляционный насос, бак аккумулятор
Состояние оборудования	Хорошее

Количество компрессоров	4
Количество вентиляторов	4
Тип жидкости	WATER
Количество контуров хладагента	2

Режим охлаждения

Холодопроизводительность	278.0 kW
Температура воды на входе	17.0 °C
Температура выходящей воды	12.0 °C
Расход жидкости	48.0 m ³ /h
Напор создаваемый насосом	240.0 kPa
Температура входящего воздуха	32.0 °C
Перепад давления по воде	24.0 kPa

Электротехнические данные

Напряжение электропитания	400 V
Количество фаз электропитания	3
Частота электропитания	50 Hz
Мощность потребляемая компрессорами	81.0 kW
Номинальный ток потребляемый компрессорами	172.0 A
Номинальный ток потребляемый вентиляторами	15.2 (4 x 3.8) A
Мощность потребляемая насосом	4.0 kW

Физические данные

Длина (X)	3684 mm
Ширина (Y)	2185 mm
Высота (Z)	2010 mm
Рабочий вес	2600 kg

Примечание:

Чиллер эксплуатировался в составе системы кондиционирования с 2004 г. в летние месяцы. Демонтирован в связи с плановой заменой оборудования. Выполнены техническое обслуживание и консервация для продолжительного хранения.